

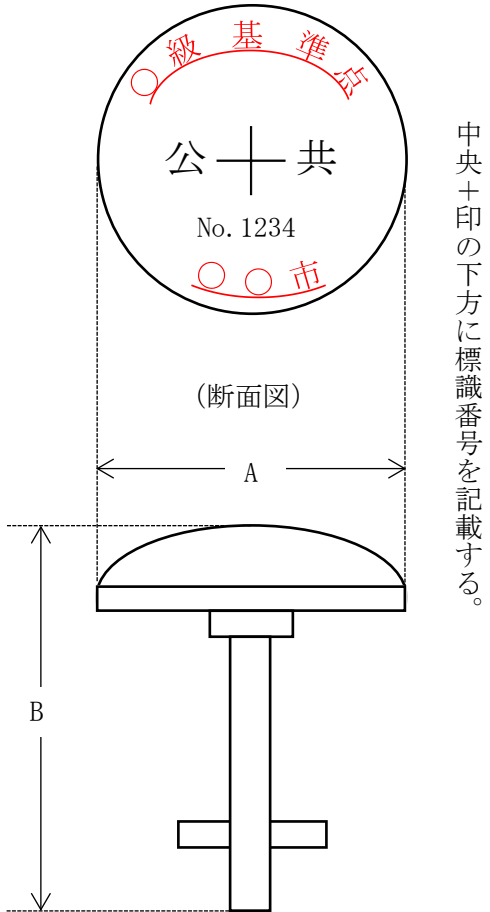
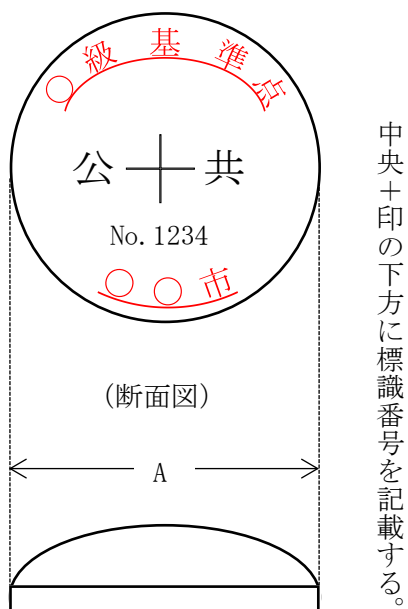
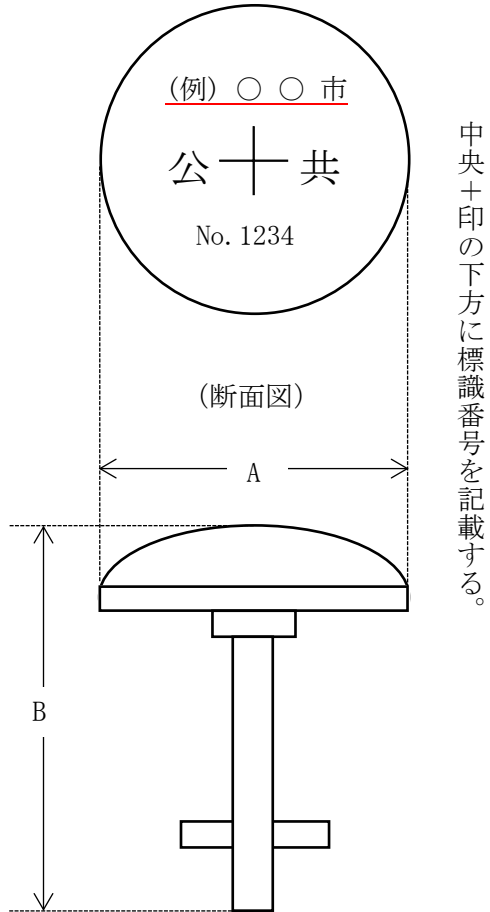
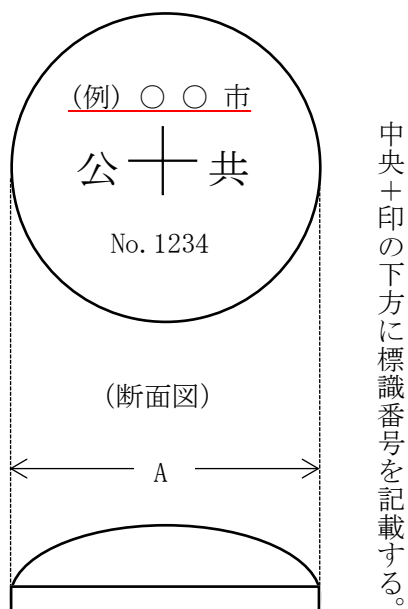
令和6年度

—公共測量— 作業規程の準則の改正

付録5 永久標識の規格及び埋設方法

新旧対照表

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
付録 5 永久標識の規格及び埋設方法	付録 5 永久標識の規格及び埋設方法	

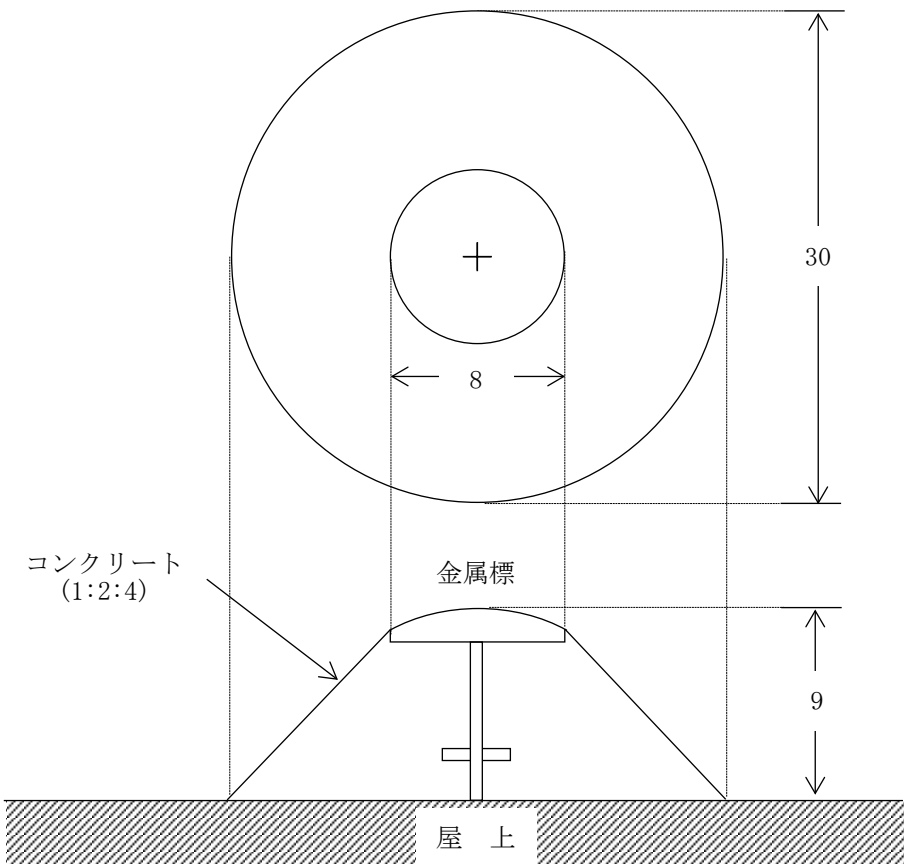
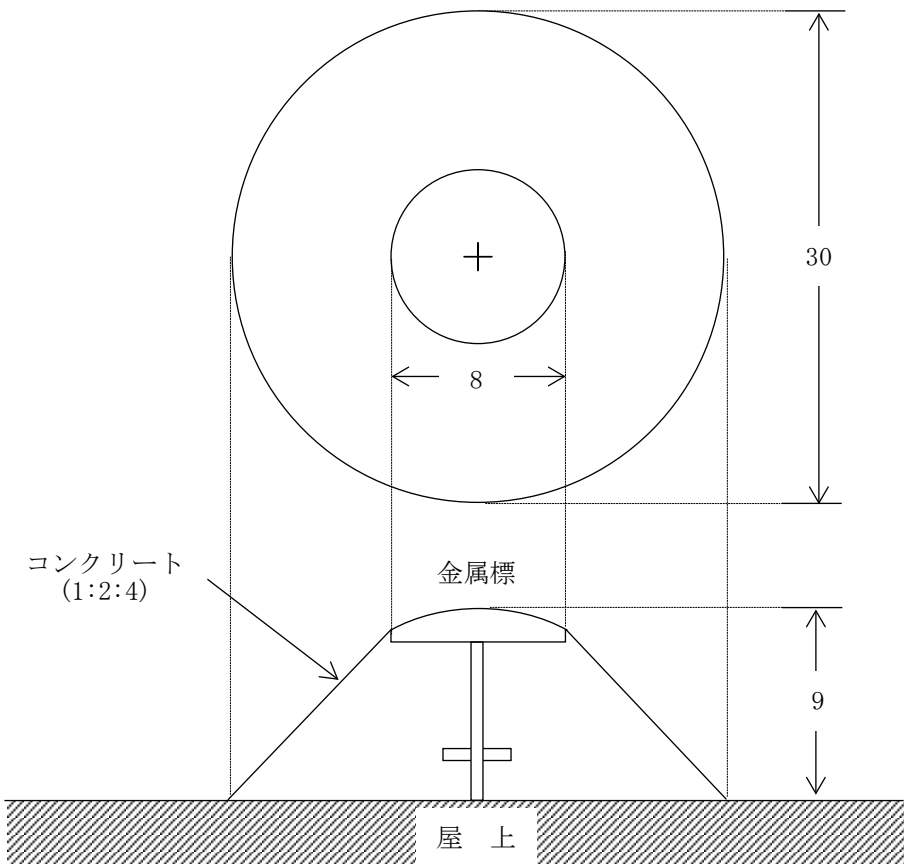
改正案		現行（令和5年3月31日改正）		コメント																																				
(1) 金属標の形状と標準規格 1) 地上、地下、屋上（その1）埋設用金属標 2) 屋上（その2）埋設用金属標 (平面図)  中央十印の下方に標識番号を記載する。 (平面図)  中央十印の下方に標識番号を記載する。 <table><tr><th>種 類</th><th>区 分</th><th>A</th><th>B</th><th>材質</th></tr><tr><td>基準点金属標（その1）</td><td></td><td>cm 8</td><td>cm 9</td><td rowspan="3">真鍮・ステンレス</td></tr><tr><td>基準点金属標（その2）</td><td></td><td>cm 8</td><td>—</td></tr><tr><td>水準点金属標</td><td></td><td>cm 8</td><td>cm 9</td></tr></table> 注1．公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。 注2．形状、品質等は、JIS B 7914-2 規格を標準とする。 注3．永久標識には、固有番号等の付加情報を記録した IC タグを付加することができる。		種 類	区 分	A	B	材質	基準点金属標（その1）		cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス	基準点金属標（その2）		cm 8	—	水準点金属標		cm 8	cm 9	(1) 金属標の形状と標準規格 1) 地上、地下、屋上（その1）埋設用金属標 2) 屋上（その2）埋設用金属標 (平面図)  中央十印の下方に標識番号を記載する。 (平面図)  中央十印の下方に標識番号を記載する。 <table><tr><th>種 類</th><th>区 分</th><th>A</th><th>B</th><th>材質</th></tr><tr><td>基準点金属標（その1）</td><td></td><td>cm 8</td><td>cm 9</td><td rowspan="3">真鍮・ステンレス</td></tr><tr><td>基準点金属標（その2）</td><td></td><td>cm 8</td><td>—</td></tr><tr><td>水準点金属標</td><td></td><td>cm 8</td><td>cm 9</td></tr></table> 注1．公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。 注2．形状、品質等は、JIS B 7914-2 規格を標準とする。 注3．永久標識には、固有番号等の付加情報を記録した IC タグを付加することができる。		種 類	区 分	A	B	材質	基準点金属標（その1）		cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス	基準点金属標（その2）		cm 8	—	水準点金属標		cm 8	cm 9	変更
種 類	区 分	A	B	材質																																				
基準点金属標（その1）		cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス																																				
基準点金属標（その2）		cm 8	—																																					
水準点金属標		cm 8	cm 9																																					
種 類	区 分	A	B	材質																																				
基準点金属標（その1）		cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス																																				
基準点金属標（その2）		cm 8	—																																					
水準点金属標		cm 8	cm 9																																					

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
(2) 標準埋設形式 1) 基準点（金属標）地上埋設図（上面舗装） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント:砂:砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 鉄筋 4本 補助地中標 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 砂 金属標 保護石 65 23 13 25 6 盤石	(2) 標準埋設形式 1) 基準点（金属標）地上埋設図（上面舗装） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント:砂:砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 鉄筋 4本 補助地中標 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 砂 金属標 保護石 65 23 13 25 6 盤石	

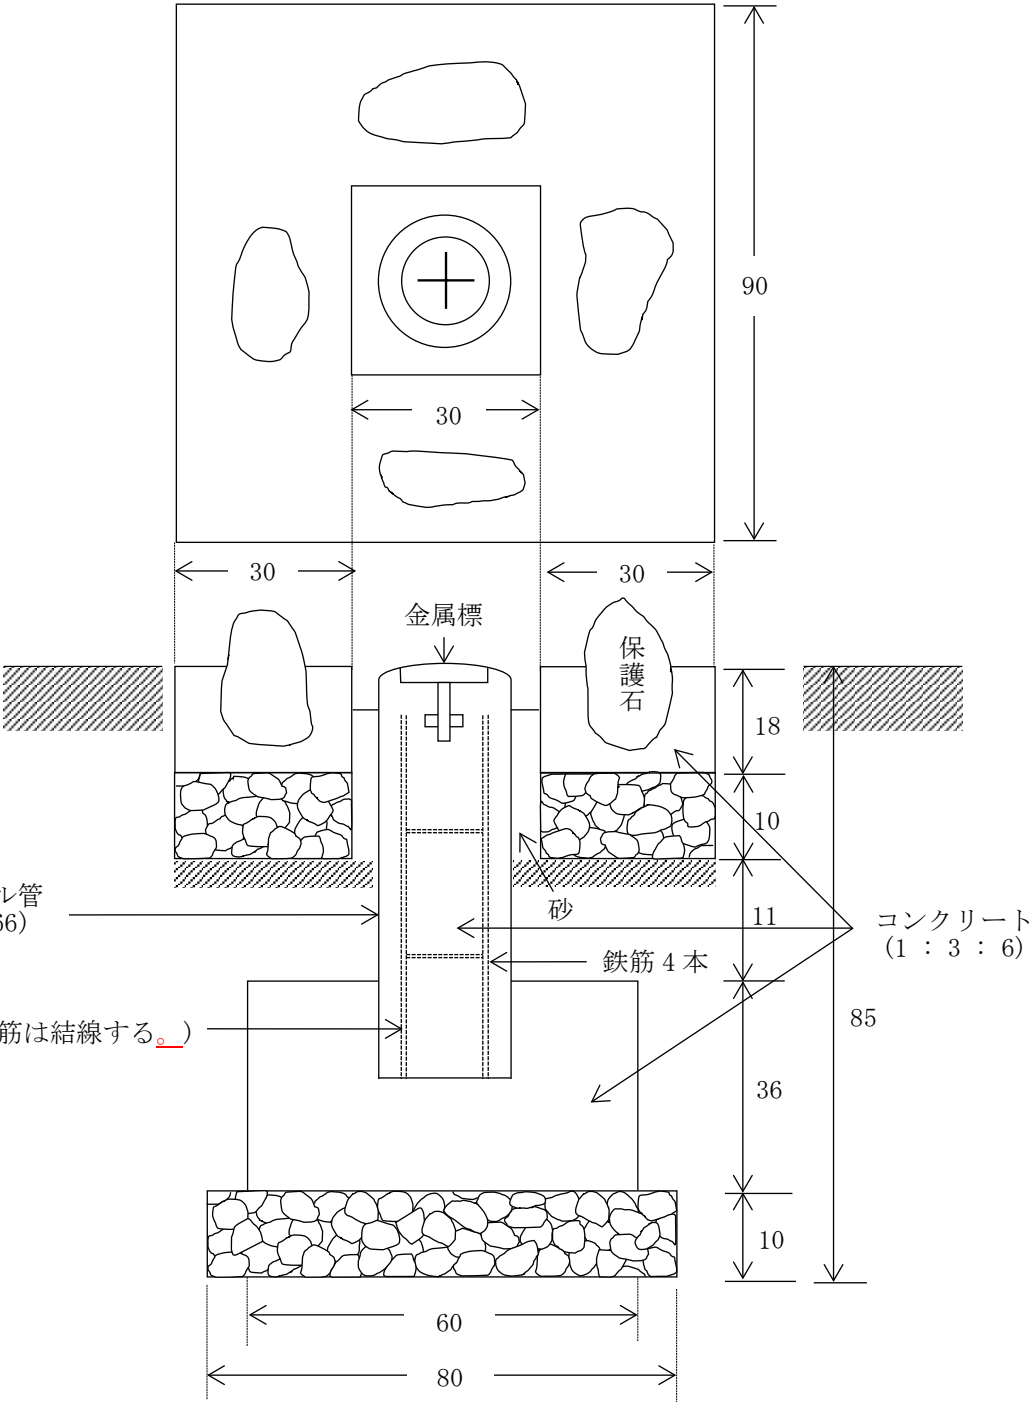
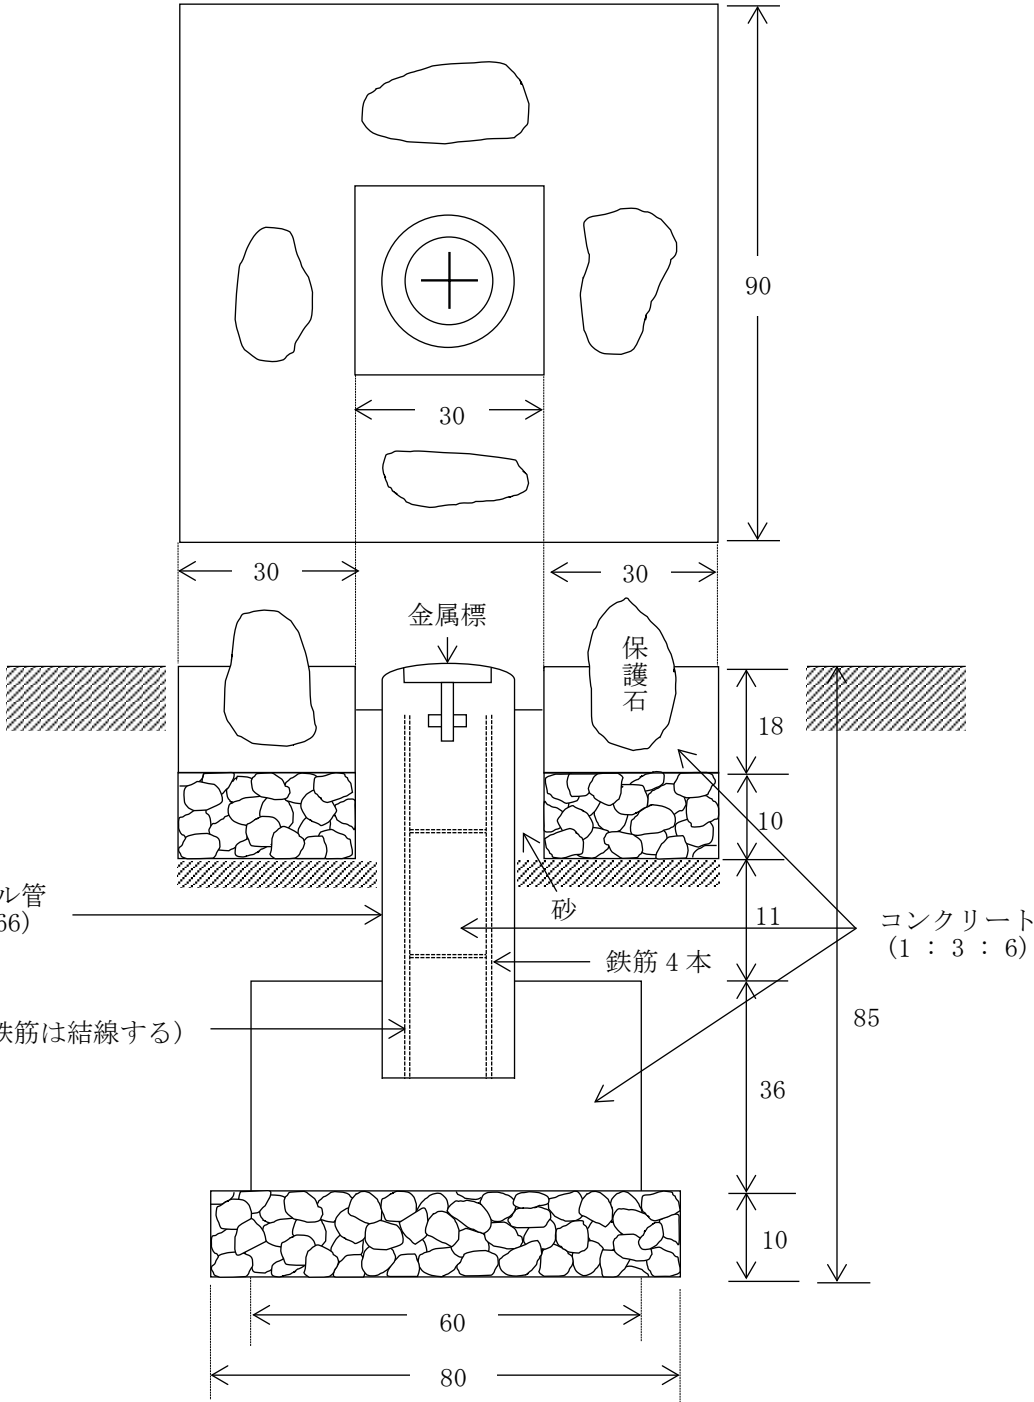
改正案	現行（令和５年３月３１日改正）	コメント
2) 基準点（金属標）地下埋設図（その１） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 金属標 コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 砂 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 鉄筋 4本 補助地中標 25 6 盤石	2) 基準点（金属標）地下埋設図（その１） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 金属標 コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 砂 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 鉄筋 4本 補助地中標 25 6 盤石	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
3) 基準点（金属標）地下埋設図（その2） 鉄蓋付き 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利) の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 鉄製蓋（既成） 名板 27 鉄製蓋（既成） 台座 金属標 台座 砂 砂 15 10 コンクリート (1:3:6) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 4本 鉄筋 φ=0.6mm (鉄筋は結線する。) 6 25 補助地中標 盤石 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。 2. 既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。	3) 基準点（金属標）地下埋設図（その2） 鉄蓋付き 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利) の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 鉄製蓋（既成） 名板 27 鉄製蓋（既成） 台座 金属標 台座 砂 砂 15 10 コンクリート (1:3:6) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 4本 鉄筋 φ=0.6mm (鉄筋は結線する。) 6 25 補助地中標 盤石 標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。 注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。 2. 既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
4) 基準点（金属標）地下埋設図（その3） コンクリート蓋付き 単位 cm コンクリート蓋 (既成) 名板 24 31 10 砂 金属標 ためます 溜桝（既成） 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 4 本 鉄筋 φ=0.6mm (鉄筋は結線する。) コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強 コンクリート製を使用 できる。 補助地中標 25 6 盤石 注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。 2. 既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。	4) 基準点（金属標）地下埋設図（その3） コンクリート蓋付き 単位 cm コンクリート蓋 (既成) 名板 24 31 10 砂 金属標 ためます 溜桝（既成） 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 4 本 鉄筋 φ=0.6mm (鉄筋は結線する。) コンクリート (1:3:6) 標石は炭素繊維補強 コンクリート製を使用 できる。 補助地中標 25 6 盤石 注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。 2. 既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
5) 基準点（金属標）屋上埋設図（その1） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比  屋 上	5) 基準点（金属標）屋上埋設図（その1） 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比  屋 上	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
6) 基準点（金属標）屋上埋設図（その2） 単位 cm 8 金属標 金属標リング (特殊シリコンゴム等) 屋上 注．屋上面に、接着剤により貼付ける。	6) 基準点（金属標）屋上埋設図（その2） 単位 cm 8 金属標 金属標リング (特殊シリコンゴム等) 屋上 注．屋上面に、接着剤により貼付ける。	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
7) 水準点（金属標）地上埋設図 単位 cm コンクリートの配合 （セメント：砂：砂利）の体積比 硬質塩化ビニール管 （外径×厚さ×長さ）  硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm(鉄筋は結線する。) 金属標 保護石 砂 鉄筋 4本 コンクリート (1：3：6) 90 30 30 18 10 11 85 36 10 60 80	7) 水準点（金属標）地上埋設図 単位 cm コンクリートの配合 （セメント：砂：砂利）の体積比 硬質塩化ビニール管 （外径×厚さ×長さ）  硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm(鉄筋は結線する) 金属標 保護石 砂 鉄筋 4本 コンクリート (1：3：6) 90 30 30 18 10 11 85 36 10 60 80	

改正案	現行（令和5年3月31日改正）	コメント
8) 水準点（金属標）地下埋設図 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 鉄筋 4本 コンクリート (1：3：6)	8) 水準点（金属標）地下埋設図 単位 cm コンクリートの配合 (セメント：砂：砂利)の体積比 硬質塩化ビニール管 (外径×厚さ×長さ) 硬質塩化ビニール管 (16.5×0.51×66) 鉄筋 φ=6mm (鉄筋は結線する。) 鉄筋 4本 コンクリート (1：3：6)	